

PELAN TINDAKAN KECEMASAN

PROSEDUR PENGUNGSIAN DI MENARA MPAJ



LOCENG
KECEMASAN



1

Apabila loceng kecemasan dibunyikan, sila **bertenang** dan tutup suis elektrik



PINTU
KELUAR



2

Bawa barang peribadi penting sahaja dan **berjalan ke arah pintu keluar (EXIT)**



KELUAR

3

Gunakan Tangga, jangan guna "lift" dan masuk semula ke dalam bangunan/pejabat



4

Berkumpul di tempat berkumpul yang telah ditetapkan, patuhi arahan keselamatan



PELAN TINDAKAN KECEMASAN

PELAN KAWASAN TEMPAT BERKUMPUL



**TEMPAT BERKUMPUL SEMASA KECEMASAN
DI ARAS 4 LOBI MENARA MPAJ**



**TEMPAT BERKUMPUL SEMASA KECEMASAN
DI ARAS 1 MENARA MPAJ**


Diterbitkan oleh:
Jawatankuasa Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (JKKP) MPAJ



Bill. 4/2024/OHSMS

PETA LALUAN KECEMASAN KE TEMPAT BERKUMPUL

PELAN MENARA

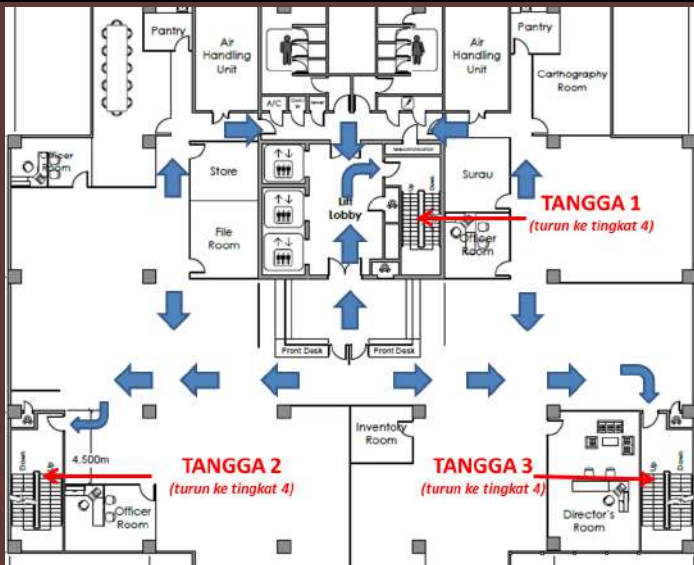


Klik untuk paparan lebih jelas

<https://drive.google.com/file/d/1v5XRtJMikzGlpD-g9WS6PcEltbZu4CoB/view?usp=sharing>

Diterbitkan oleh:
Jawatankuasa Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (JKKP) MPAJ

PETA LALUAN KECEMASAN KE TEMPAT BERKUMPUL

PELAN LOBI

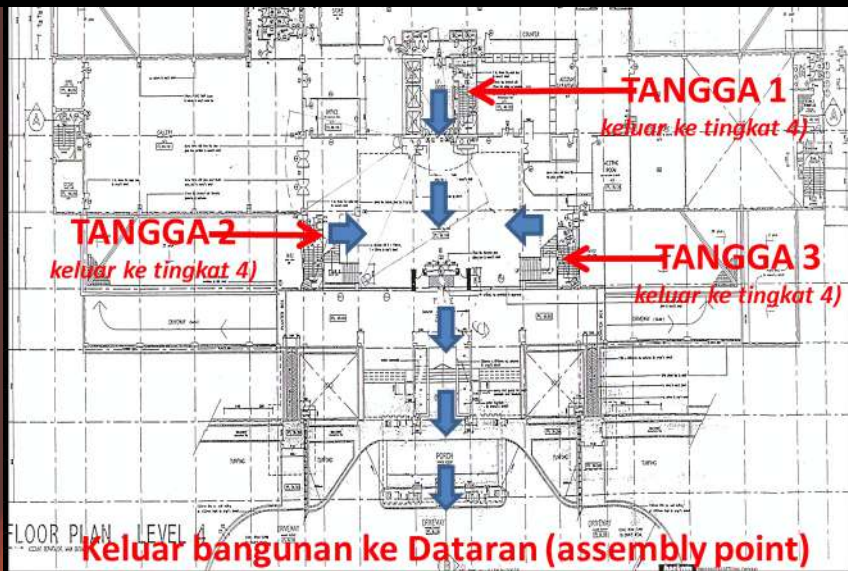

Klik untuk paparan lebih jelas

<https://drive.google.com/file/d/1WKTFJ3zSo8cfyhUgZvjYTw4slq52ob/view?usp=sharing>

Diterbitkan oleh:
Jawatankuasa Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (JKKP) MPAJ



AGENSI DIHUBUNGI APABILA BERLAKU GANGGUAN ATAU BENCANA



JABATAN	NO. TELEFON
BOMBA (AMPANG)	03-4292 4444
BOMBA (PANDAN INDAH)	03-9274 6250 / 53
PDRM (AMPANG)	03-4289 7222
PDRM (PANDAN INDAH)	03-9274 2222
HOSPITAL (AMPANG)	03-4289 6000
JPAM (WILAYAH)	03-26871400 / 03-26949233
JPAM (SELANGOR)	03-87379077 / 03-33710820

Diterbitkan oleh:
Jawatankuasa Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (JKKP) MPAJ



Bill. 4/2024/OHSMS

4